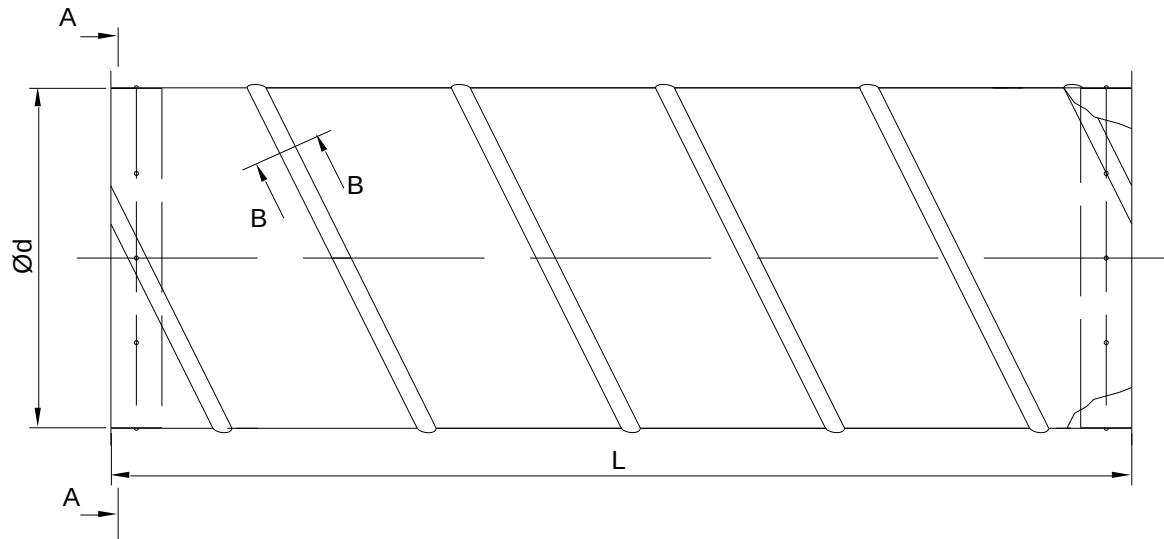
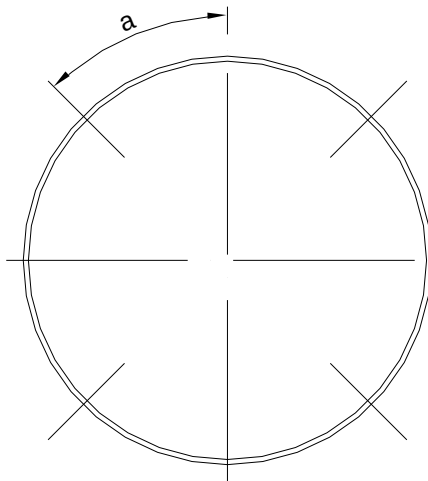



Ansicht
A-ASchnitt B-B
Falzausführung

Leitungs- durchmesser	Anzahl- Schrauben	Winkel a [°]
80 - 355	6	60
400 - 710	8	45

KARPOL[®]
Sp. z o.o.

Entrauchungsleitung und
Kompensator 600°C/ 120 min gemäß
DIN V 18232-6

Kanäle

Anlage 1
Allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis
Nr. P - TUM - 445
vom 21.01.2011