




$L = \leq 1500 \text{ mm}$ / bis $B_{\max} = 630 \text{ mm}$, ohne Kanalstütze

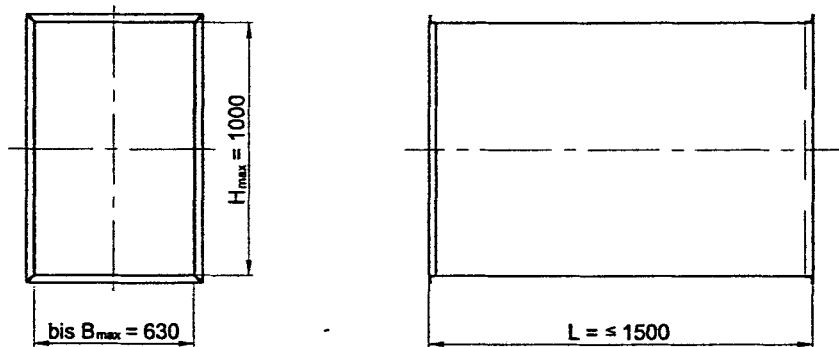


$L = \leq 500 \text{ mm}$ / bis $B_{\max} = 1250 \text{ mm}$, ohne Kanalstütze

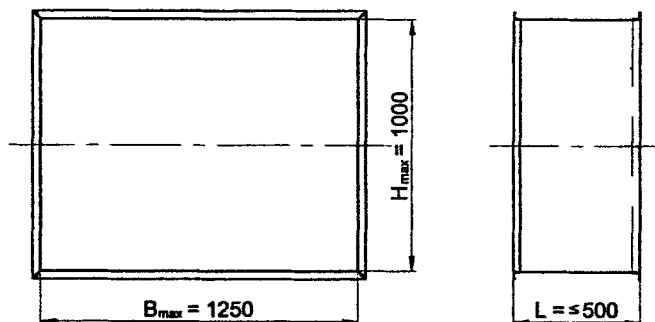

$L = \leq 1000 \text{ mm}$ / ab $B = 631 - B_{\max} = 1250 \text{ mm}$, 1 Kanalstütze mittig angeordnet

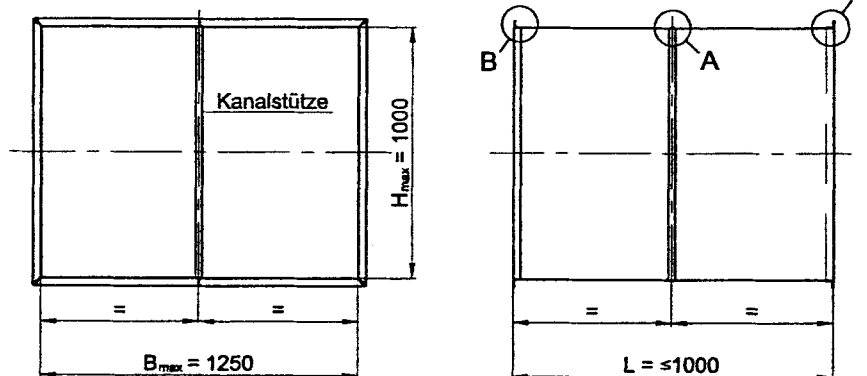

$L = > 1001 - L_{\max} = 1500 \text{ mm}$ / ab $B = 631 \text{ mm} - B_{\max} = 1250 \text{ mm}$, 2 Kanalstützen

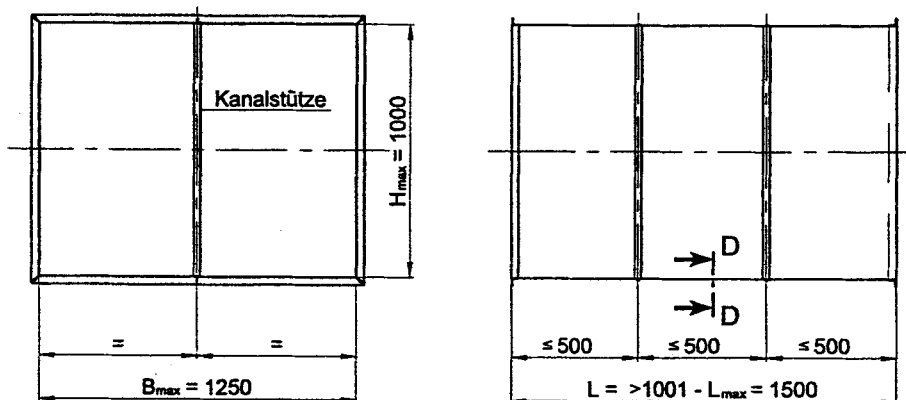

Uttlinger AG

Glatte Formstücke

Anlage 1
zum allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis Nr. P - TUM - 441
vom 30.11.2011