



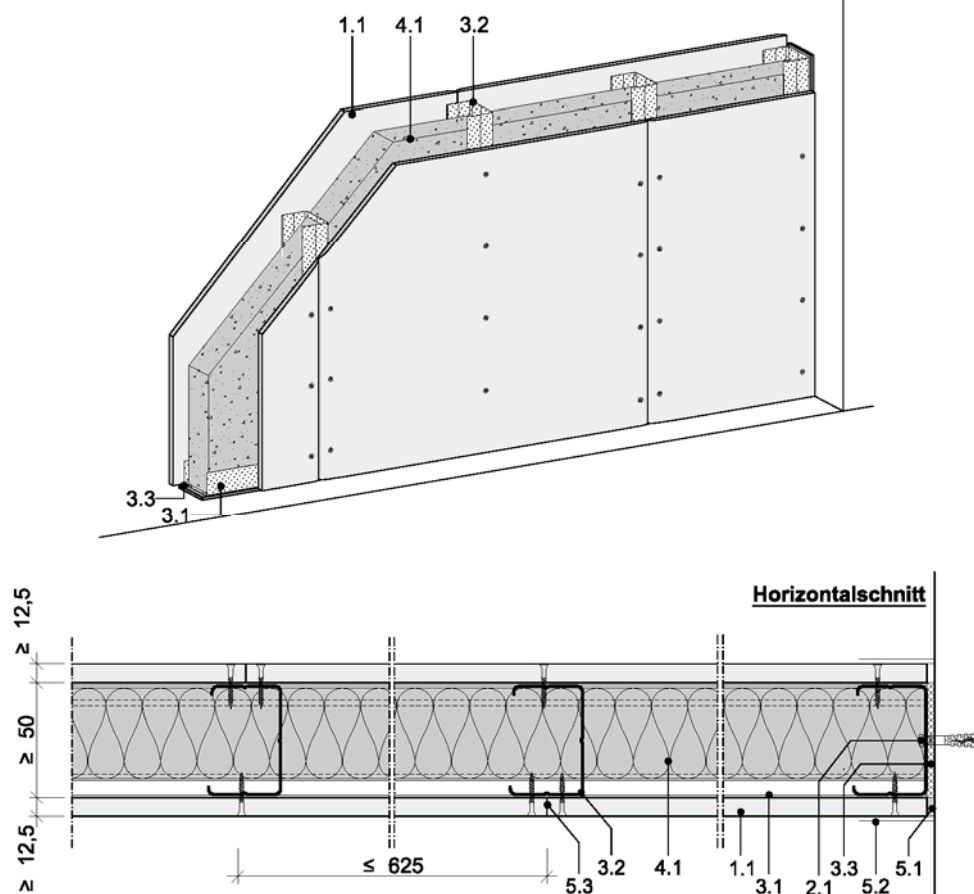

Vertikalschnitt

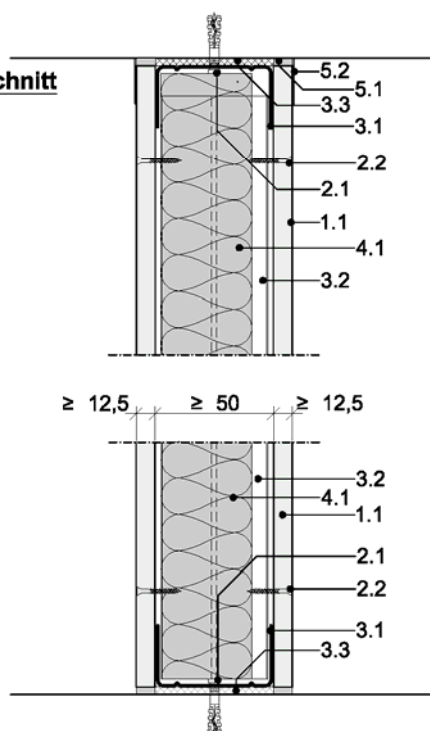

- 1.1 Rigidur H Gipsfaserplatte
nach DIN EN 15283-2, $d \geq 12,5$ mm
- 2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel
für den Decken-, Boden- und Wandanschluss, $a \leq 1000$ mm
- 2.2 Rigidur Fix Schnellbauschraube
nach DIN EN 14566, $\geq 3,5 \times 30$ mm, $a \leq 250$ mm
- 3.1 Rigips Wandprofil UW $\geq 50 - 06$
nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 Rigips Wandprofil CW $\geq 50 - 06$
nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1, $a \leq 625$ mm
- 3.3 Rigips Anschlussdichtung
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle, nach DIN EN 13162
gem. Tabelle 1
- 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix
- 5.3 Plattenstoß
Variante 1: dicht gestoßen bzw. Klebefuge $b \leq 1$ mm
Variante 2: Spachtelfuge 5 - 7 mm

Alle Maße in mm

Nichttragende Trennwände der Feuerwiderstandsklasse F 60
in Metallständerbauweise und Beplankung mit Rigidur H Gipsfaserplatte

- Wandkonstruktion: Ansicht und Schnitte -

Anlage 1