


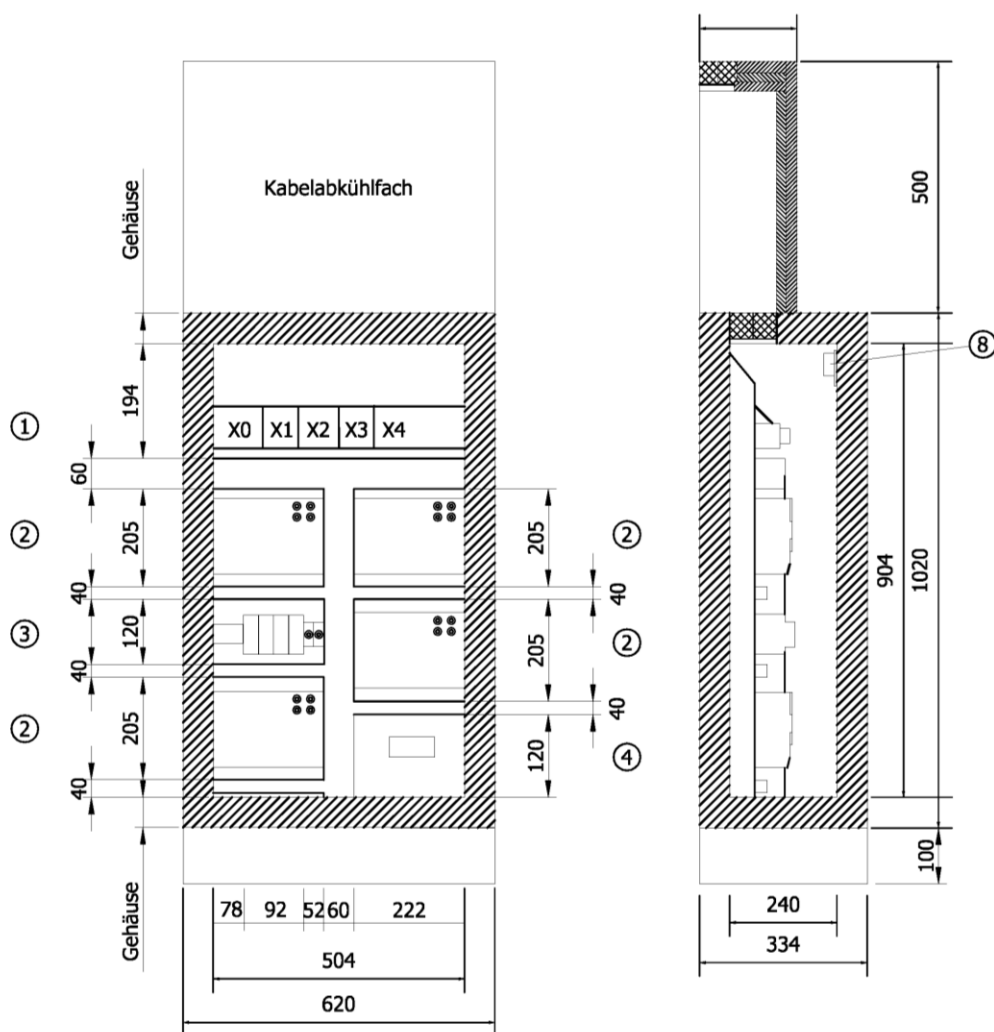

- ① Klemmleiste X0/X1/X2/X3/X4
- ② US-Module
- ③ Eingangs-Module I8, Verteilerklemmen, Sicherung F101, F102
- ④ Lüftersteuerung DC/DC-Wandler T01
- ⑧ Ventilator

Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem Funktionserhalt von
30 Minuten im Brandfall

"S32F" mit Sentara
- Belegung und Abmessung-

Anlage 1