



- Rohre der Rohrgruppe A-1 gemäß Anlage 1 -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -

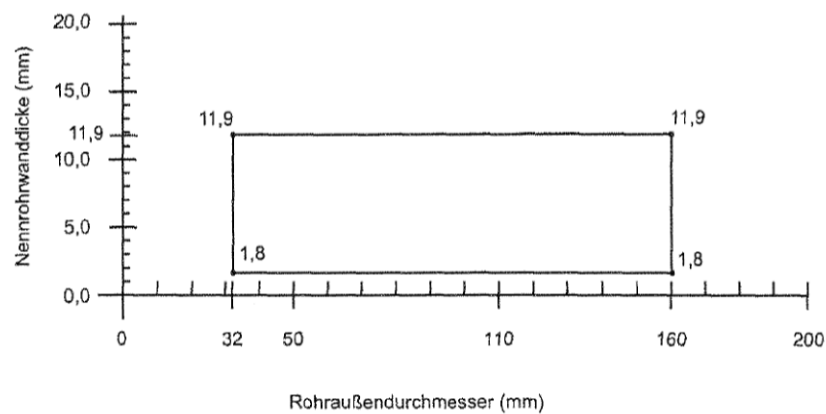

- Rohre der Rohrgruppe B-1 gemäß Anlage 1 -
- Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ... -

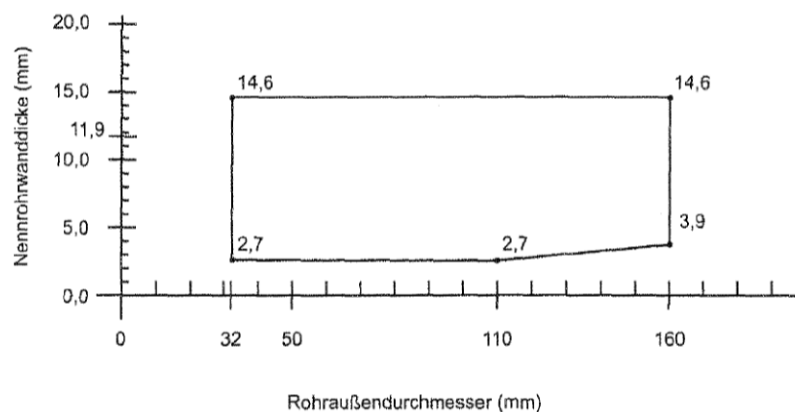

Neendicken nach den Normen bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 – Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Rohre bei Verwendung der Rohrmanschetten "UNIFOX" bzw. "UNIFOX plus" bei Einbau in Wände und Decken

Anlage 4