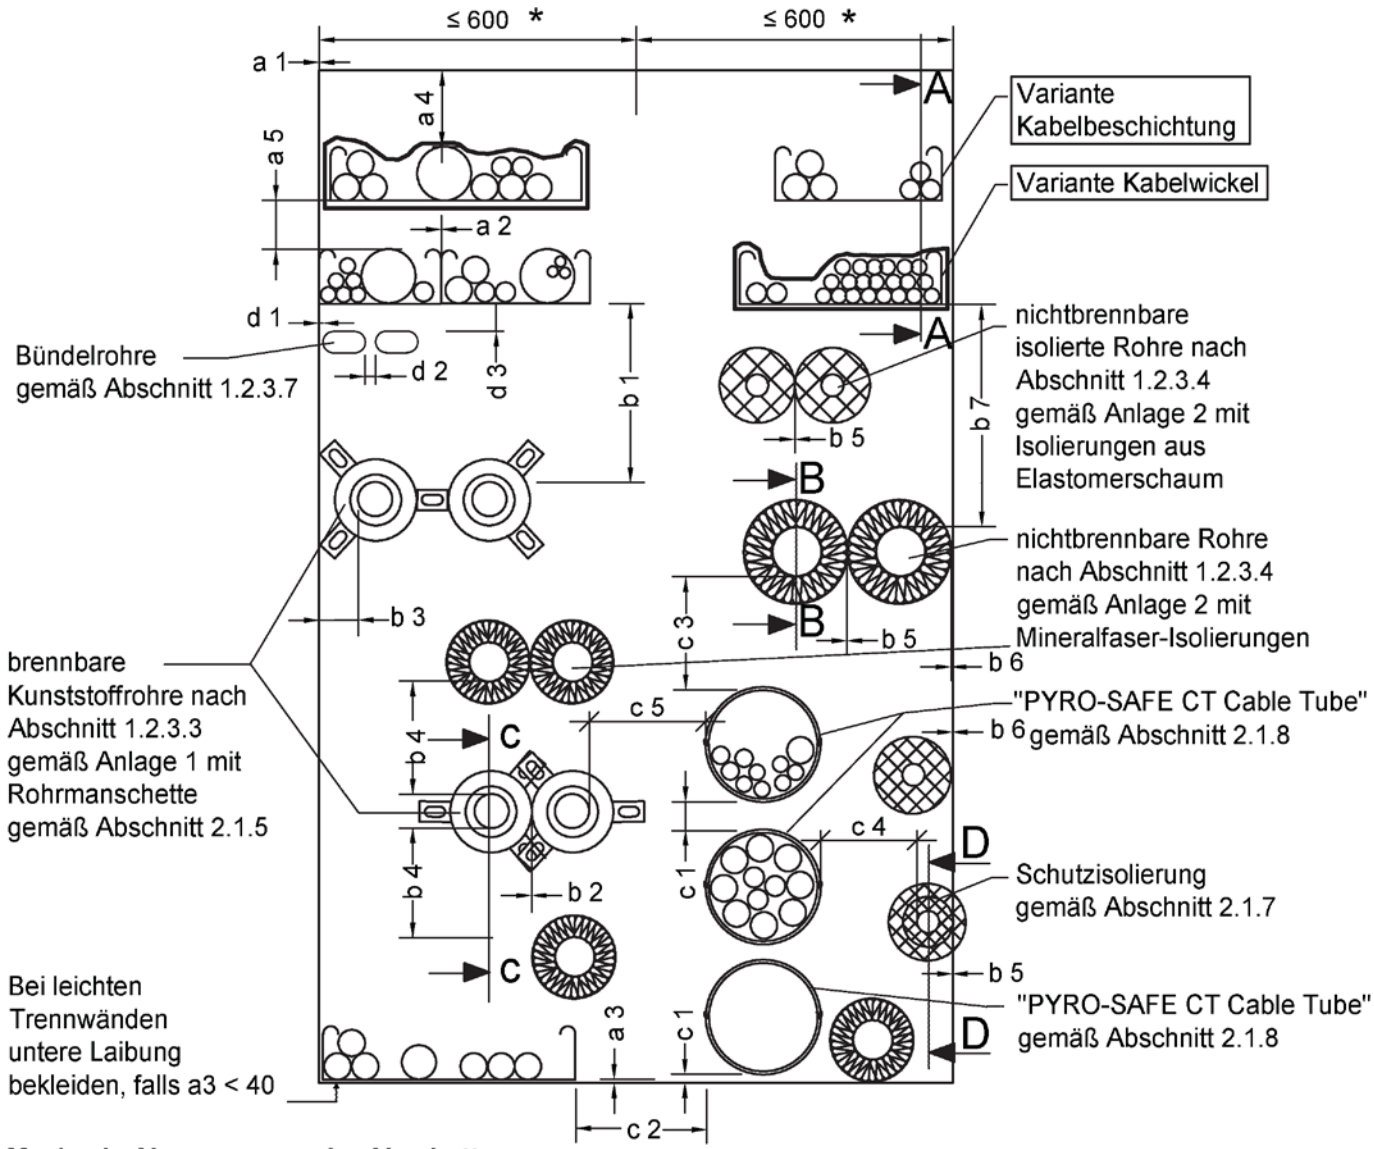

Maximale Abmessungen der Abschottung:
Höhe x Breite ≤ 2000 x ≤ 1200 oder
Höhe x Breite ≤ 1200 x ≤ 2000

Abstände zwischen den Installationen (s. auch Anlage 16):
(die "a- und b-Maße" gelten für Variante Kabelbeschichtung und Variante Kabelwickel)

a 1 ≥ 0	b 1 ≥ 100	c 1 ≥ 25	d 1 ≥ 0
a 2 ≥ 0	b 2 ≥ 0 **	c 2 ≥ 50	d 2 ≥ 50
a 3 ≥ 0	b 3 ≥ 0 ***	c 3 ≥ 100	d 3 ≥ 50
a 4 ≥ 30	b 4 ≥ 100	c 4 ≥ 100	
a 5 ≥ 20	b 5 ≥ 0	c 5 ≥ 100	
	b 6 ≥ 0		
	b 7 ≥ 100		

* Bei Schottbreiten > 100 cm sind unmittelbar vor der Schottoberfläche vertikale H-Stiele in Abständen von max. 600 mm als zusätzliche Unterstützungen der Kabeltragkonstruktionen anzuordnen

** bzw. bei Verwendung von Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.5 für Rohre Ø > 110 mm b2 > 100

*** bzw. bei Verwendung von Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.5 für Rohre Ø > 110 mm b3 > 50

Maße in mm

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "PYRO-SAFE Flammotect COMBI 90" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9	Anlage 10
Einbau in Wände / Ansicht	

elektronische kopie der abz des dibt: z-19.15-1334