



ZZ-Brandschutzstein 170 BDS-N:

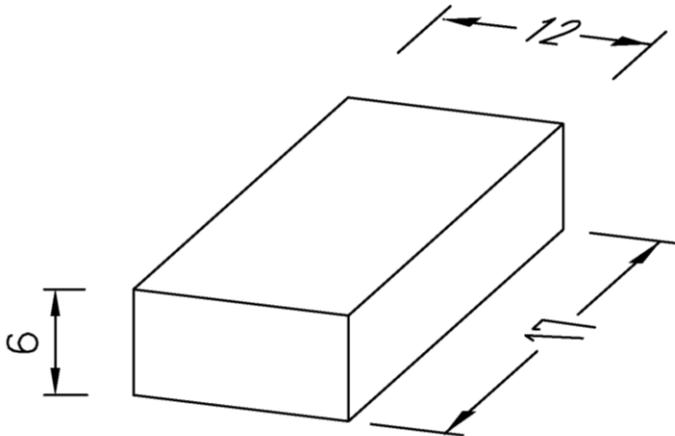

ZZ-Brandschutzsteine 170 BDS-N können längs oder quer in die Bauteilöffnung eingebaut werden. Die min. Schottdicken gem. Abschnitt 1.1.3 und Anlage 22 sind einzuhalten.

Mindestmaße eines Formteils:

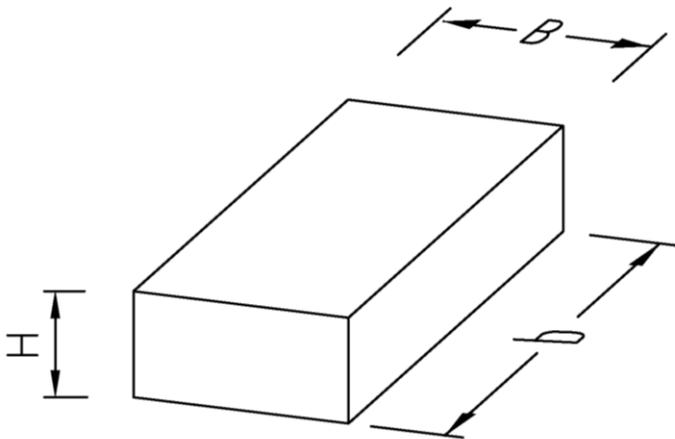

"ZZ-Brandschutzstein,  
 Mattenform"

Maße in cm

Feuerwiderstands- standsklasse	Abmessungen		b [cm]
	B [cm]	H [cm]	
S 90	≥ 12,0	≥ 4,0	≥ 17,0

Kabelabschottung (Kombiabschottung)  
 "Kombischott ZZ-Steine 170 BDS-N"

**ANHANG 2 – Brandschutzstein / Formteil**  
 ZZ- Brandschutzstein 170 BDS-N

Anlage 7