


## Abmessungen / Übersicht:

(Anordnung der Luftschlitze variieren je nach Größe bzw. Ausführungsform)

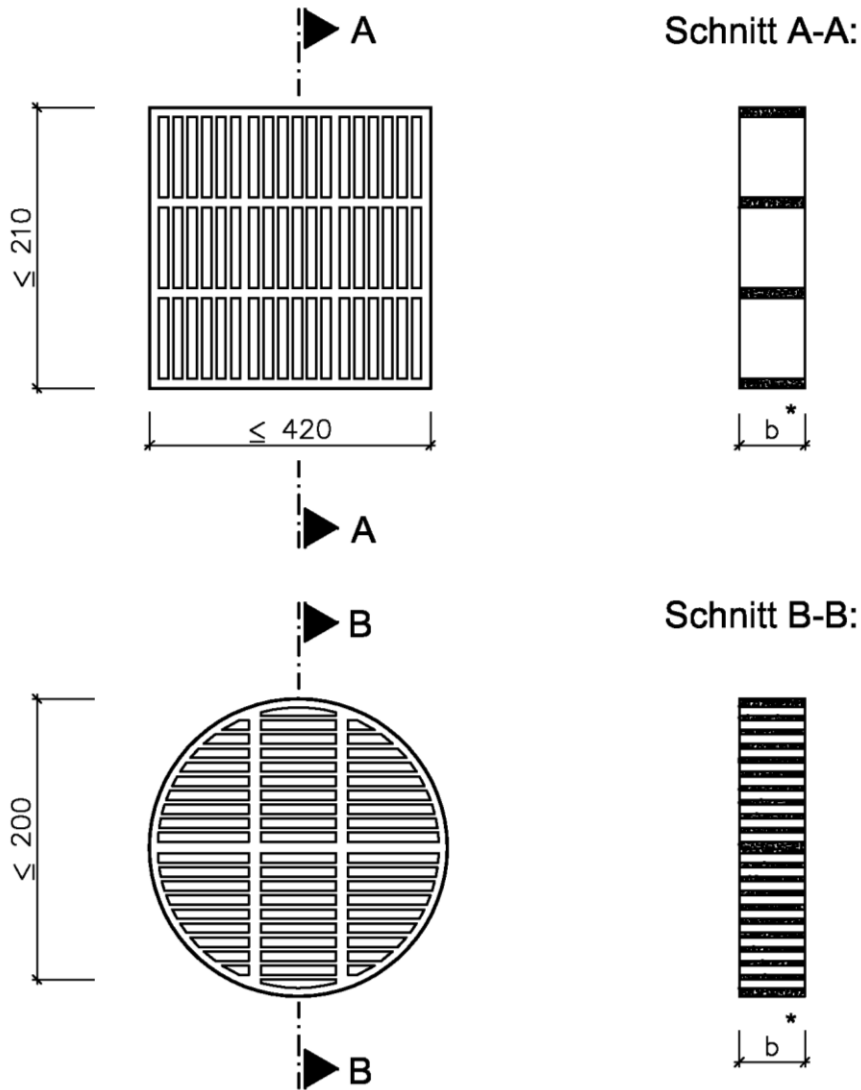

\* b nach angrenzendem Bauteil und Feuerwiderstandsklasse s. Abschnitt 1.2.5, Tab.2 bzw. Anlagen 2 bis 4

Maße in mm

Bauprodukt "BLS" zum Verschließen von Überströmöffnungen in feuerwiderstandsfähigen Bauteilen	Anlage 1
- Abmessungen / Übersicht -	