


### Rohre der Rohrgruppe A-1 gem. Anl. 1

Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C und PP

Massivwand, Wanddicke  $\geq 100$  mm

- Abstand  $a \geq 0$  mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
- Fugenschluss gemäß Abschnitt 4.3

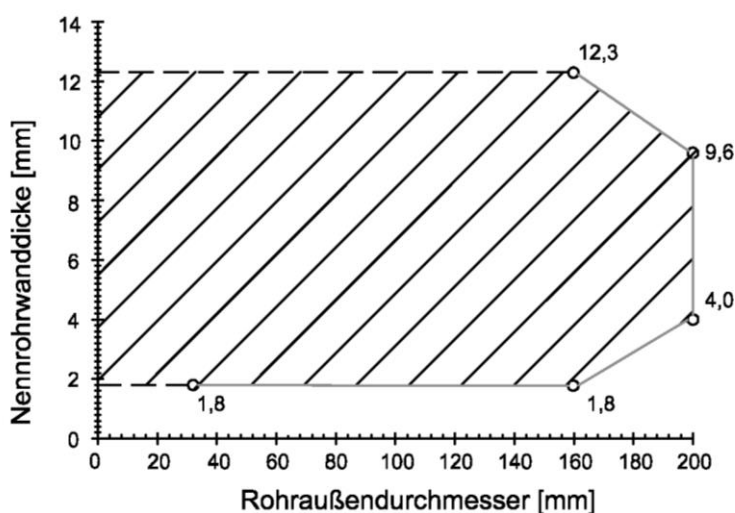


### Rohre der Rohrgruppe B-1 gem. Anl. 1

Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X und PB

Massivwand, Wanddicke  $\geq 100$  mm

- Abstand  $a \geq 0$  mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
- Fugenschluss gemäß Abschnitt 4.3

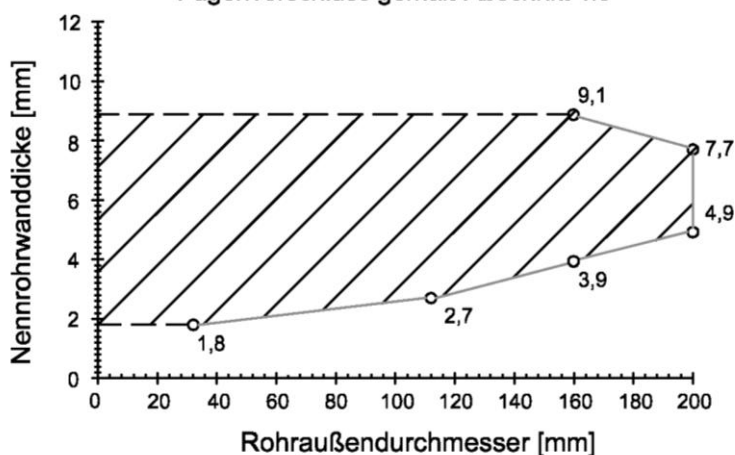

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "System PYROMIX"  
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

#### **ANHANG 1 – Installationen**

Abmessungen der Kunststoffrohre – Rohrgruppen A-1 und B-1

Anlage 4