


Nummer P-12-002025-PR02-ift (AbP-C05-01-de-04) vom 04.12..2017
Antragsteller: Hydro Building Systems GmbH, 89077 Ulm (Deutschland)


WICSTYLE 65N

Rauchschutztüren
nach DIN 18095-RS-2
Anschlagtür einwärts, auswärts, zweiflügelig
mit Oberlicht und Seitenteilen

Element Übersicht




Hinweis :
Angrenzende Bauteile an Rauchschutztüren wie z.B. Seitenteile und Oberlichter sind entsprechend den stat. Anforderungen auszuführen.
Die tragenden Profile sind nach einer Bemessungslast = 500 Pa statisch zu überprüfen.
(zul. Durchbiegung = $L/200$)
Zul. Spannungen sind einzuhalten.

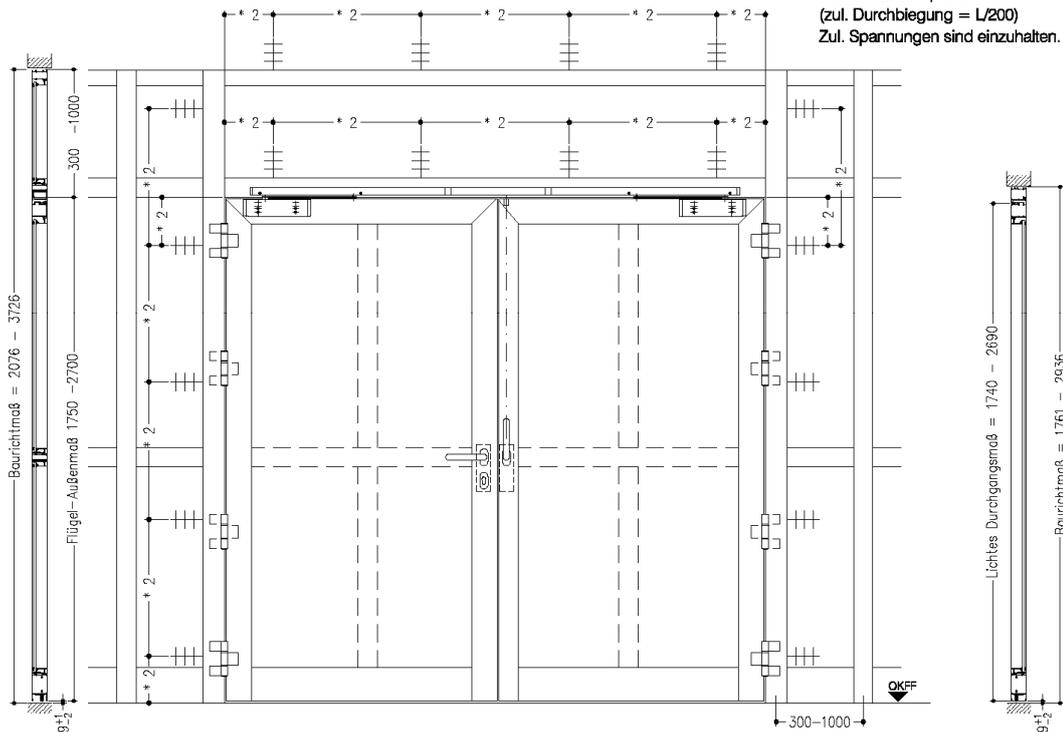

wahlweise Verschluss nach
EN 179 oder EN 1125

- Verglasung WL 65N
- Fassade WT 50/60

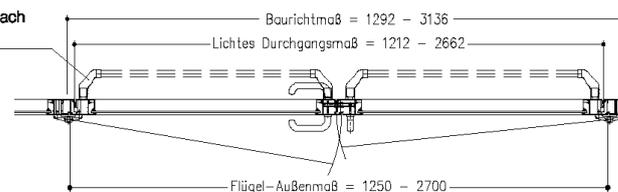

Der Einbau in folgende Wandbauarten ist zulässig
- Mauerwerk ≥ 115
- Beton ≥ 100
- Montagewände n. DIN 4102 ≥ 75
- Porenbeton ≥ 115
- Bekleidete Stahlstützen nach DIN 4102-4
- Bekleidete Stahlstütze nach DIN 4102-4
- F0 Bauteile nach Rücksprache mit der Baubehörde

* 2)  = Lage der Befestigung
Abstandsmaße siehe Einbauanleitung
WICONA Verarbeitungsrichtlinien

* wahlweise mit
E-Öffner z.B. eff 118

Alle Maße in mm