


Wand / Decke	T = Dicke
Decke	≥ 150 mm
Wand	≥ 175 mm

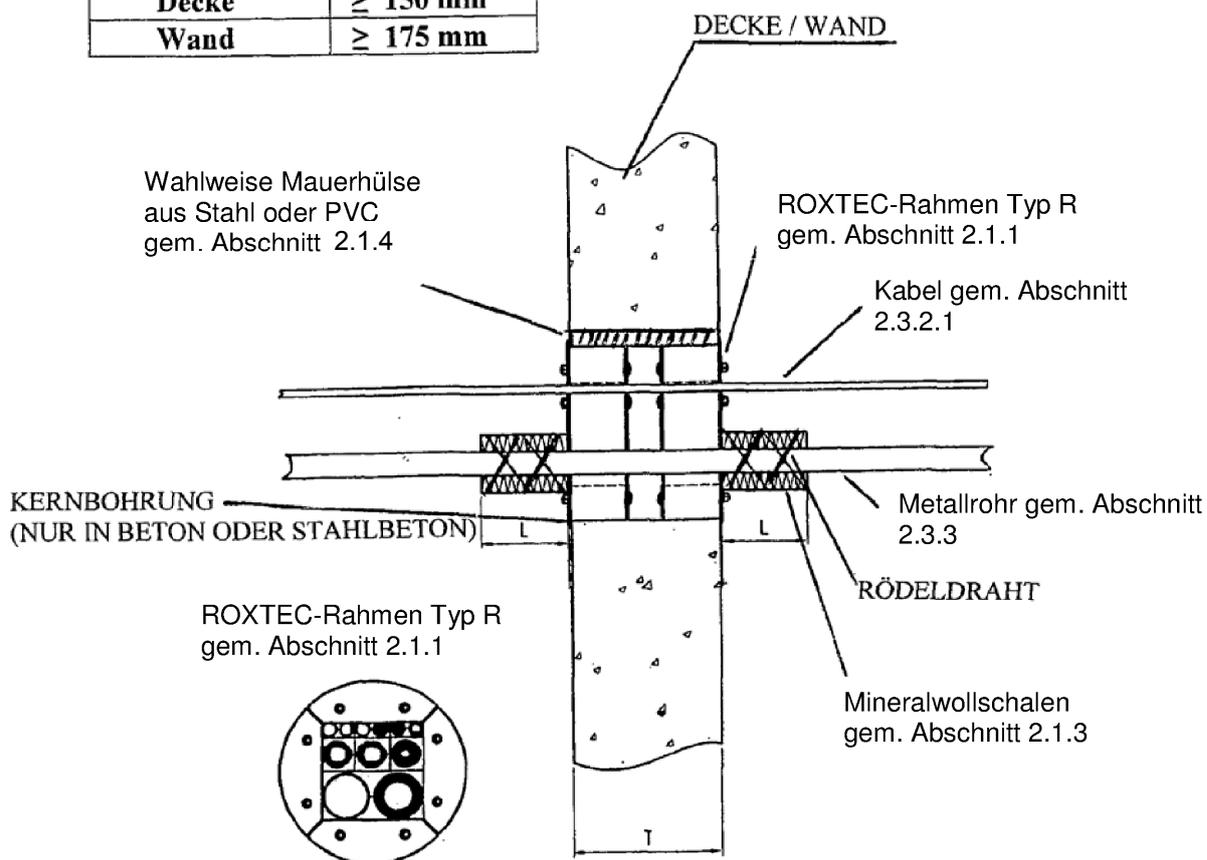

Anordnung von Mineralfaserschalen					
Rohrmaterial	Außenrohr-durchmesser	Rohrwandstärke S	Isolierung	Isolierdicke D	Isolierlänge L
Stahl,	≤ 10	≥ 1 ≤ 14,2	s.Abschnitt 2.1.3	20	100
Edelstahl,	≤ 28	≥ 1,2 ≤ 14,2		20	200
Guss, Kupfer	≤ 54	≥ 2 ≤ 14,2		20	300

Kabel	Außen-durchmesser	Isolierung	Isolierdicke D	Isolierlänge L
	> 32	s.Abschnitt 2.1.3	20	100
	≤ 32	-	-	-

Maße in mm

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus Metall "ROXTEC-System R/RS-btb"

**ANHANG 1 – Aufbau der Abschottung**  
 Standardeinbau in Wände und Decken des "ROXTEC-Rahmen Typ R"

Anlage 1