Frontansicht

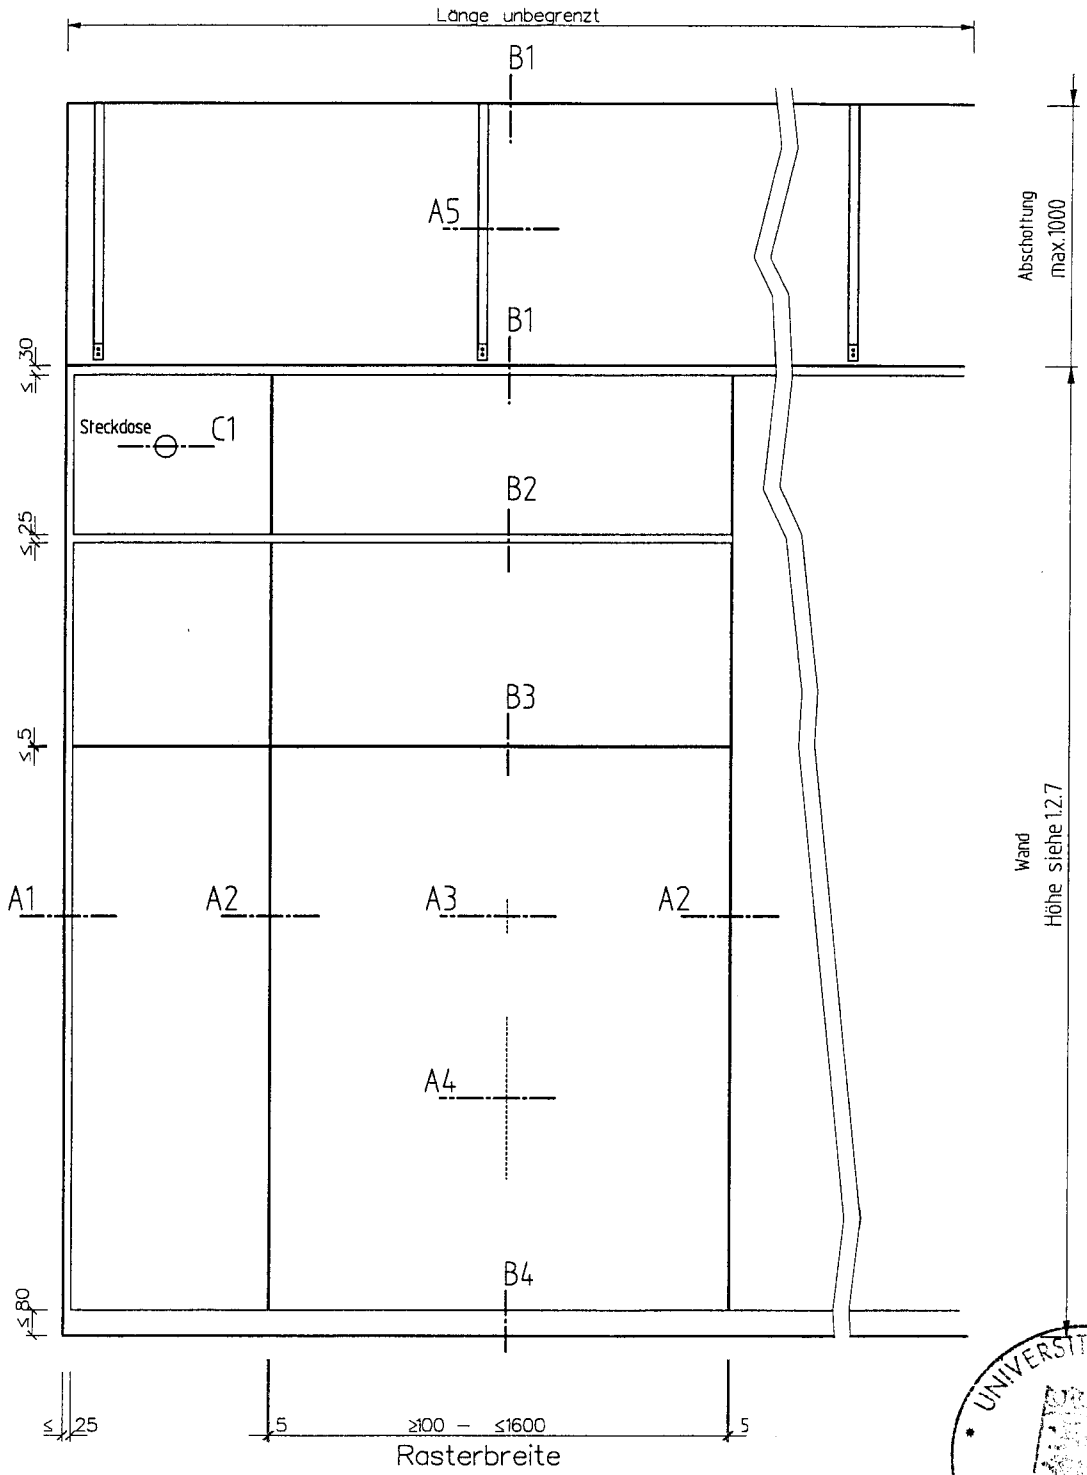

UNIVERSITÄT STUTTGART MATERIALPRÜFUNGSANSTALT (38)

Maße in mm
Wandhöhe siehe Punkt 1.2.7
Anordnung und Anzahl der Querfugen beliebig (Mindestabstand 200 mm)