


# KLEINKLÄRANLAGE MIT ABWASSERBELÜFTUNG SYSTEM-PUTOX (DBP) TYP I BIS 12 E

M=1:50

## SCHNITT A - A


ZULAUF ÜBER DACH ENTLÜFTEN  
NACH DIN 1986 T1

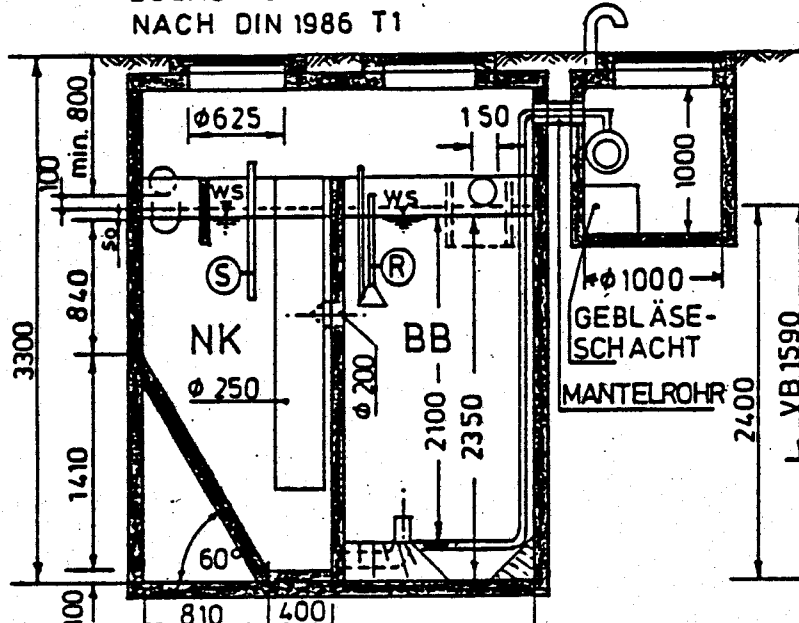

## SCHNITT B - B

ABDECKUNG NACH DIN 1229


HÖCHSTGEWICHT DES DECKELS 60 Kg

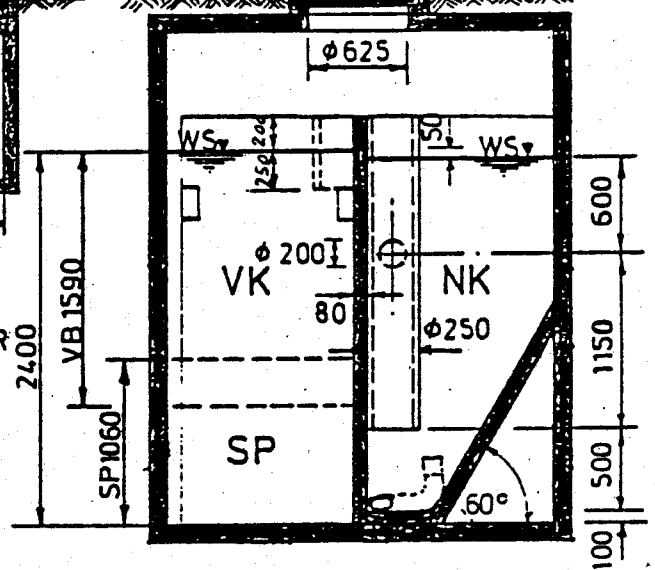

## GRUNDRISS

ROHRWERKSTOFFE  
NACH DIN 1986 T4

## SCHNITT C - C

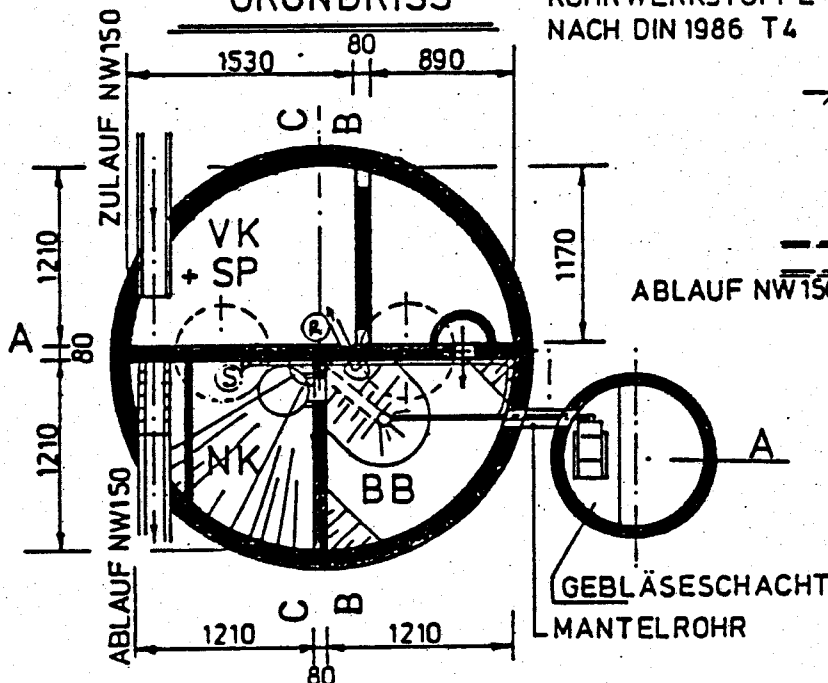

ABLAUF NW150

ZULAUF  
NW150



### KONSTRUKTIONSKENNWERTE:

MAX. BELASTUNG	12	E (EINWOHNER <sub>3</sub> )
VK	VORKLÄRBECKEN	.. 3.60 m
BB	BELÜFTUNGSBECKEN	.. 2.66 ..
NK	NACHKLÄRBECKEN	.. 1.73 ..
SP	SCHLAMMSPEICHER	.. 2.40 ..
Ⓢ	SCHWIMMSCHLAMMZERSTÖRUNG	
Ⓡ	ÜBERSCHUSSSCHLAMMRÜCKFÜHRUNG	

1. Anlage zum Prüfbescheid

PA-I 2968 vom 8.8.1980

Institut für Bautechnik  
In Berlin

BETON UND STAHLBETONFERTIGTEILE DER BETONFESTIGKEITSKLASSE ≥ B 25

**RHEBAU**

4047 Dormagen 5

ZEICHNUNG NR.

I-379303/79-1